

IDA Utrymningsorganisation

In Swedish

Utrymning vid brandlarm

När brandlarmet ljuder:

- Lämna omedelbart byggnaden
- Uppsamlingsplats är planen väster om hus Zenit
- Det är förbjudet att stå framför entréerna, brandpersonalen hindras
- Utrymningsledaren meddelar när faran är över

Nils Nilsson
Utrymningsansvarig


In English

Evacuation at fire alarm

When the fire alarm sounds:

- Leave the building immediately
- Assembly point is the area west of the building Zenit
- It is forbidden to stand in front of entrances, the firemen can be stopped
- The evacuation leader informs when the danger is over

Nils Nilsson
Responsible for evacuation

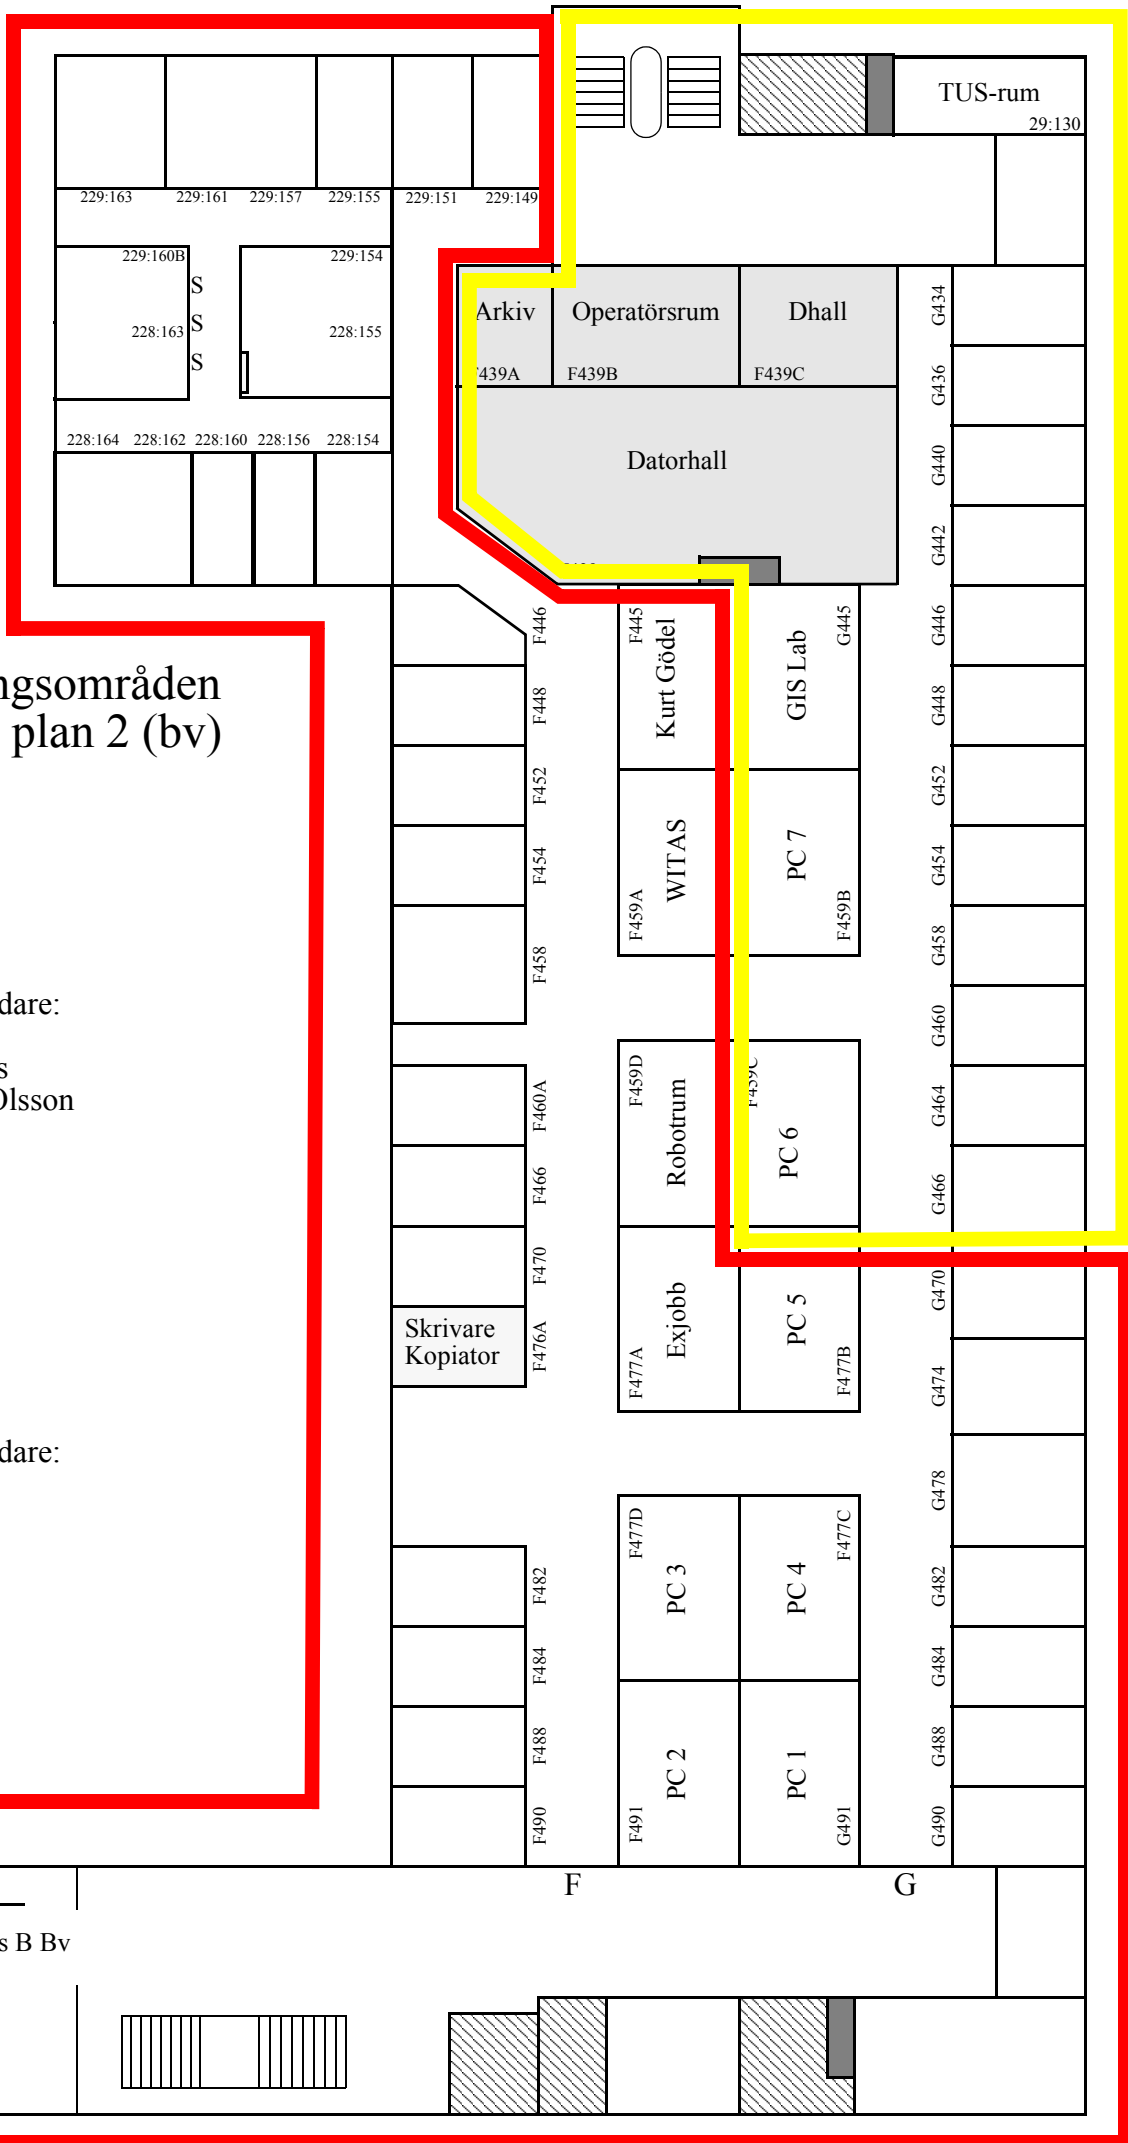


Utrymningsområden för hus E plan 2 (bv)



AIICS

Utrymningsledare:
Korridor F
Peter Dalenius
Per-Magnus Olsson
Korridor G



TUS

Utrymningsledare:
Björn Nilsson

Utrymningsområde för hus E plan 3 (1 tr)


HCS

Utrymningsledare:

Korridor F
Lars Ahrenberg
Jalal Maleki

Korridor G
Anne Moe
Sture Hägglund

←
Korr. 27 Hus B 1tr

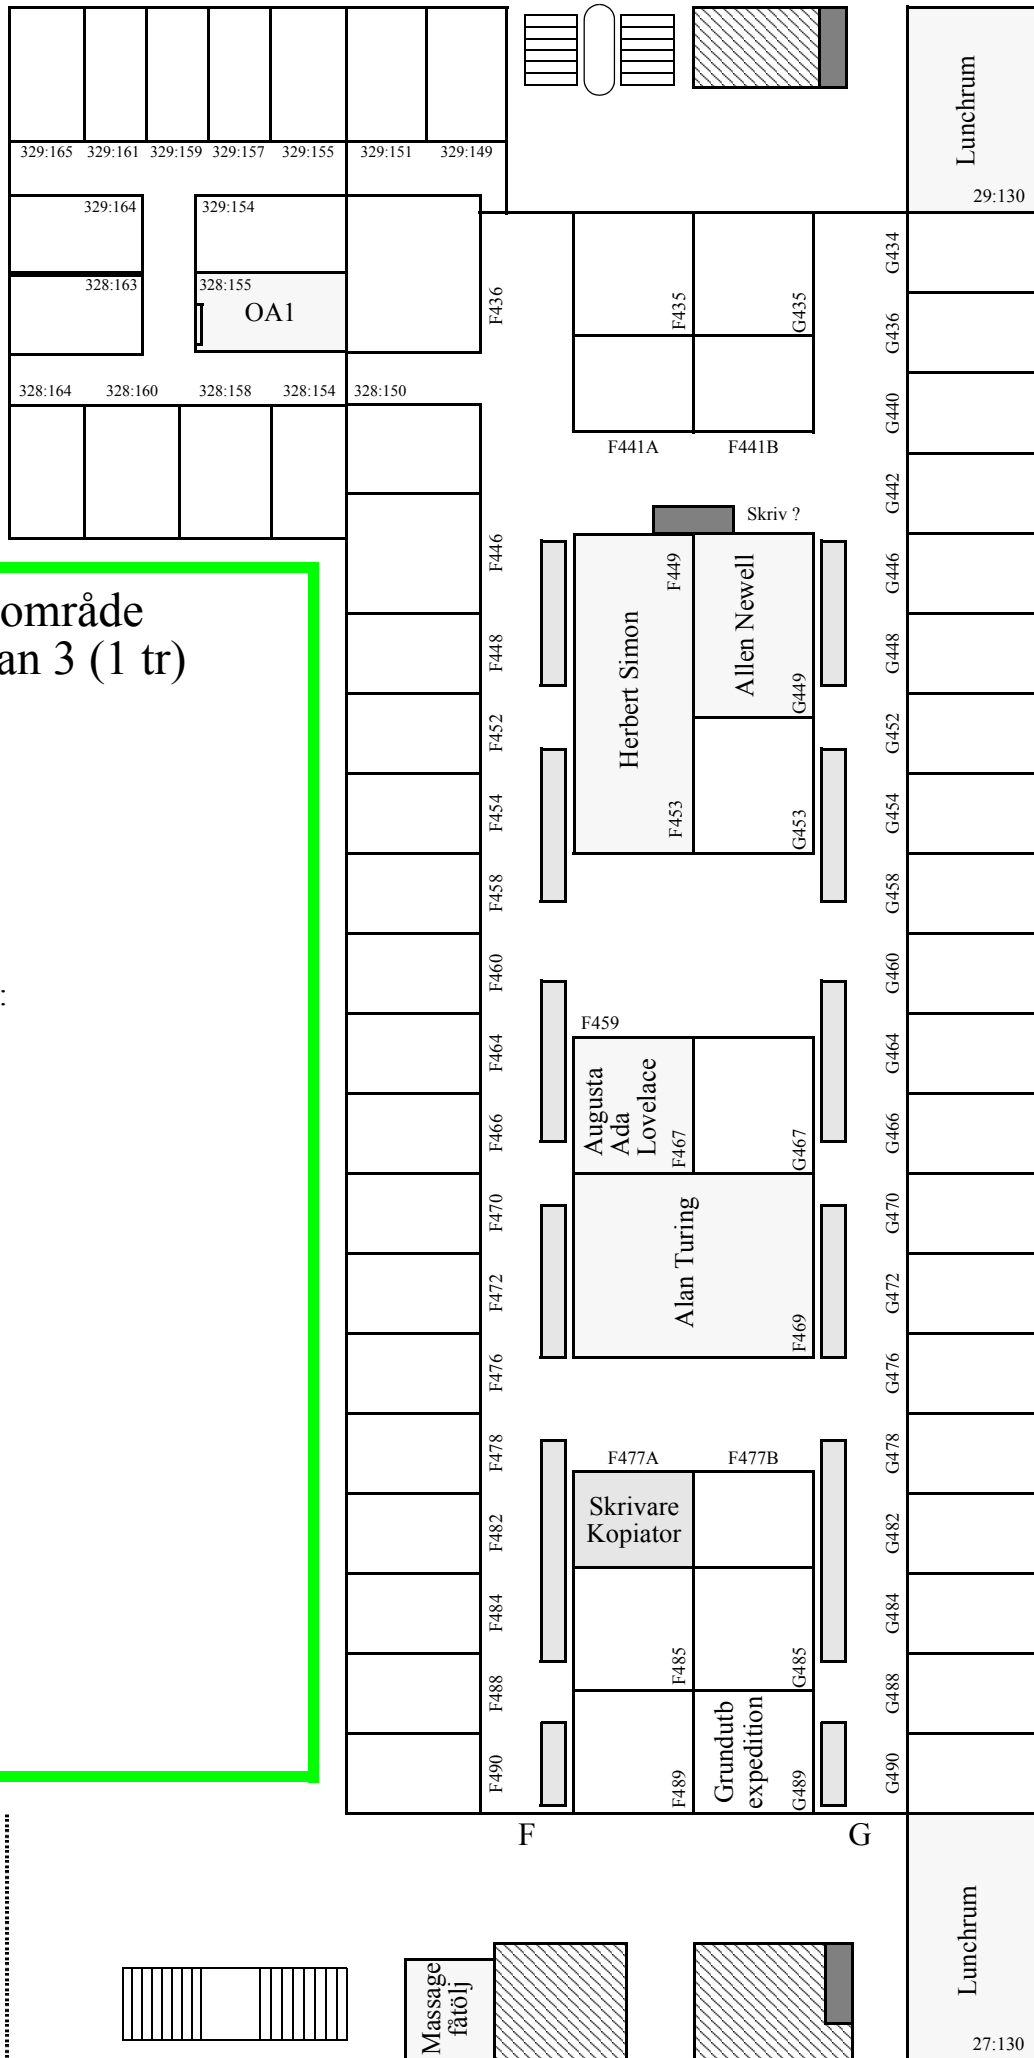

Utrymningsområden för hus B plan 2 (bv)



ADIT

Utrymningsledare:
Nahid Shahmehri

